

# Capacité d'accueil du poste-source de La Rochefoucauld

Le Plan Climat Air Énergie Territoire x Capacités d'accueil en production x

https://capareseau.fr

NOUVELLE-AQUITAINE LOUBERT - HTB1 / HTA

## CAPARÉSEAU

Capacités d'accueil pour le raccordement aux réseaux de transport et de distribution des installations de production d'électricité.

**CAPACITÉ D'ACCUEIL DU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION :** 

Données pour le raccordement dans le cadre du S3REnR :


- Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR, restant sans travaux sur le poste source : 15.9 MW
- Cette capacité est disponible sur le réseau public de distribution n3caute, c'est-à-dire des travaux sur le réseau public de transport.
- Puissance cumulée des transformateurs existants : 92.0 MW
- Nombre de transformateurs existants : 3.0
- Tension aval : 20kV
- Tension amont : 90kV
- Ajout d'un transformateur de 36 MVA + Mutation d'un transformateur de 20 en 36 MVA

Données pour le raccordement en dehors du S3REnR :

- Puissance en file d'attente hors S3REnR majorée de la capacité réservée du S3REnR : 20.8 MW

Mentions légales Gestion des données personnelles Aide RTE France

Le site Capareseau.fr est réalisé en collaboration par RTE et les gestionnaires de réseaux de distribution. Il affiche les possibilités de raccordement aux réseaux de transport et de distribution des installations de production d'électricité. Les informations publiées sont mises à disposition à titre indicatif par les gestionnaires de réseaux. Elles ne sont pas engageantes pour les gestionnaires et devront être confirmées lors du traitement de la demande de raccordement d'un producteur. Les gestionnaires de réseaux ne pourront être tenus pour responsables de l'interprétation ou de l'usage qui pourrait être fait de ces informations. Données administratives à IGN Paris 2002. Licence n°2220 - copie et reproduction interdites.

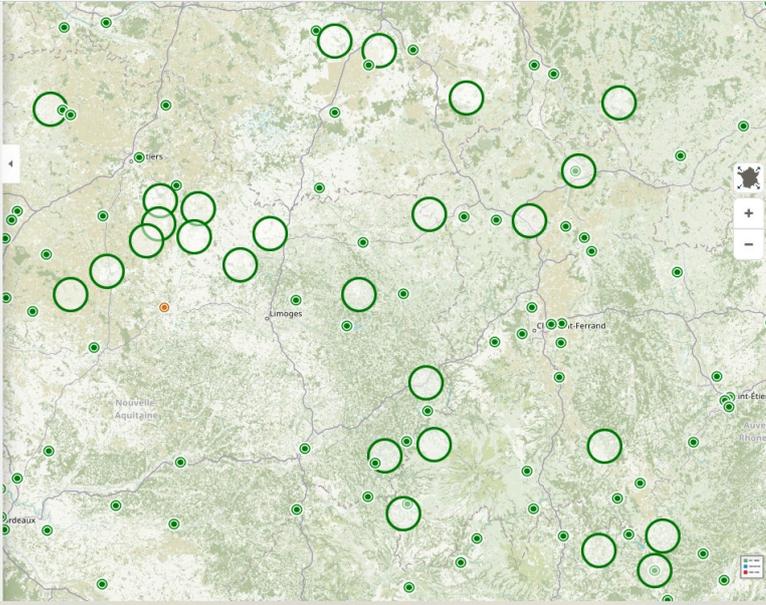

Route fermée dans R... 15:19 17/03/2024

Le Plan Climat Air Énergie Territoire x Capacités d'accueil en production x

https://capareseau.fr/#

NOUVELLE-AQUITAINE LA ROCHEFOUCAULD - HTB1 / HTA

## CAPARÉSEAU

Capacités d'accueil pour le raccordement aux réseaux de transport et de distribution des installations de production d'électricité.

**CAPACITÉ D'ACCUEIL DU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT :** 

de transport et de distribution des installations de production

Données pour le raccordement dans le cadre du S3REnR :

- Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR, disponible vue du réseau public de transport : 22.3 MW
- Travaux RTE indiqués dans le schéma ou dans son état initial, permettant d'augmenter la capacité réservée disponible : Création LS 90 kV MONTERON - LA ROCHEFOUCAULD

La capacité du poste est interdépendante avec la capacité d'autres postes de la même zone géographique (postes en rouge), les informations ci-dessous sont affichées pour l'intégralité de la zone. Les capacités affichées sur chacun des postes de la même zone ne sont pas cumulables. Lorsqu'un MW entre en file d'attente sur l'un de ces postes, la capacité de chacun de ces postes diminue d'un MW.


Données pour le raccordement en dehors du S3REnR :

- RTE - Capacité d'accueil en HTB1

mis à jour le 14/02/2024

Mentions légales Gestion des données personnelles Aide RTE France

Le site Capareseau.fr est réalisé en collaboration par RTE et les gestionnaires de réseaux de distribution. Il affiche les possibilités de raccordement aux réseaux de transport et de distribution des installations de production d'électricité. Les informations publiées sont mises à disposition à titre indicatif par les gestionnaires de réseaux. Elles ne sont pas engageantes pour les gestionnaires et devront être confirmées lors du traitement de la demande de raccordement d'un producteur. Les gestionnaires de réseaux ne pourront être tenus pour responsables de l'interprétation ou de l'usage qui pourrait être fait de ces informations. Données administratives à IGN Paris 2002. Licence n°2220 - copie et reproduction interdites.

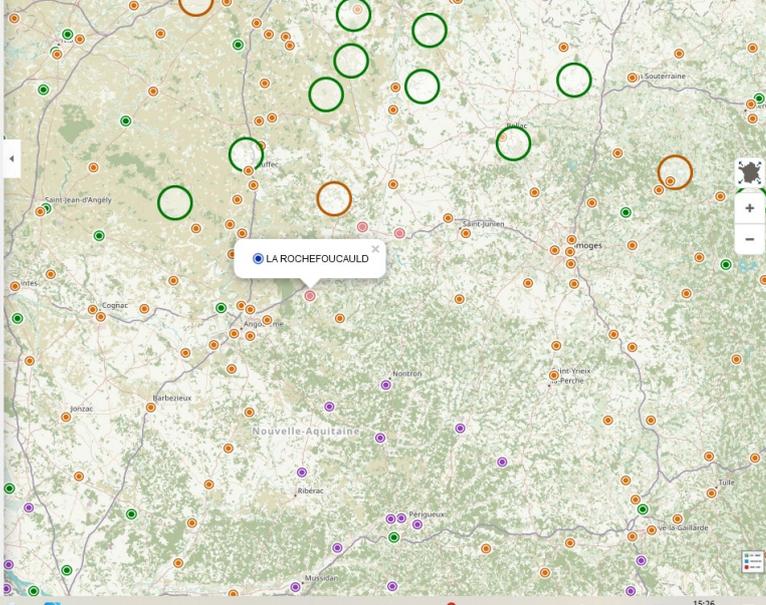

15°C Nuageux 15:26 17/03/2024